



PIETRO



PIETRO

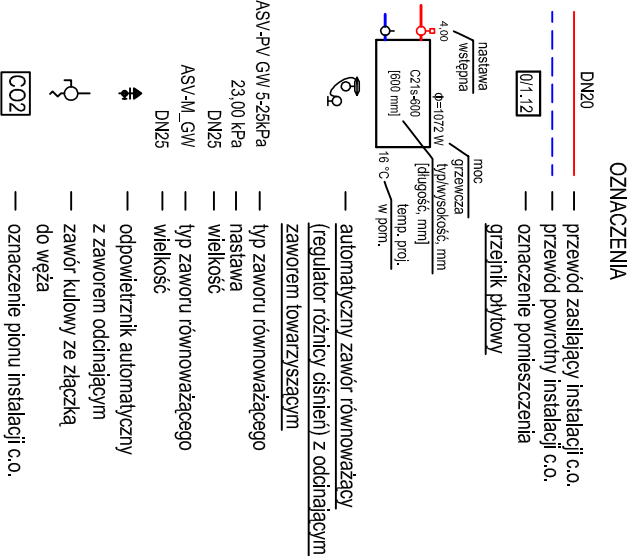

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSŁAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644		INWESTOR		MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O.		Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16	
OBIEKT, ADRES		BUDYNEK USŁUGOWY		BĘDZIN, ul. ZWYCIEŚTWA 10; DZ. NR 3380; OBRĘB 0001			
NAZWA OPRAC.		PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI		CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
NAZWA RYS.		ROZWINIĘCIE INSTALACJI CO – CZ.2		SKALA:		NR RYS:	
				1:75		CO_5	
PROJEKTOWAŁ		IMIĘ NAZWISKO		NR UPRAWNIENI		SPECJALNOŚĆ:	
mgr inż. MAREK WYPYCH		SLX/4445/P005/12		INSTALACJE SANIT.		SIEPIEN 2015.	
SPRAWDZIŁ		mgr inż. MONIKA WYPYCH-PRZYMUSKA		SLX/4444/P005/13		INSTALACJE SANIT. SIEPIEN 2015.	

UWAGI:

1. Przedstawione w dokumentacji projektowej wyroby budowlane (urządzenia, materiały) należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady Ustawy „Prawo zamówień publicznych” (art. 291 § 30). Oznacza to, że Wykonawca może zaproponować inne wyroby budowlane i innych producentów niż określono w projekcie, o ile spełnią one warunki równoważności technicznej oraz zapewnione zostaną rozwiązania równoważne co do osiaganej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem projektu.
2. Lokalizacja grzejników nie podlegała akceptacji ze strony użytkowników poszczególnych lokali. Przed wykonaniem instalacji należy zwerfikować trasy prowadzenia instalacji.
3. Rozwinięcie instalacji c.o. należy rozpatrywać łącznie z rzutami.
4. Należy zapewnić swobodny dostęp do zaworów.
5. Instalację wyregulować hydraulicznie wg podanych nastaw.
6. Wszystkie urządzenia montować wg wytycznych producenta.
7. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.